


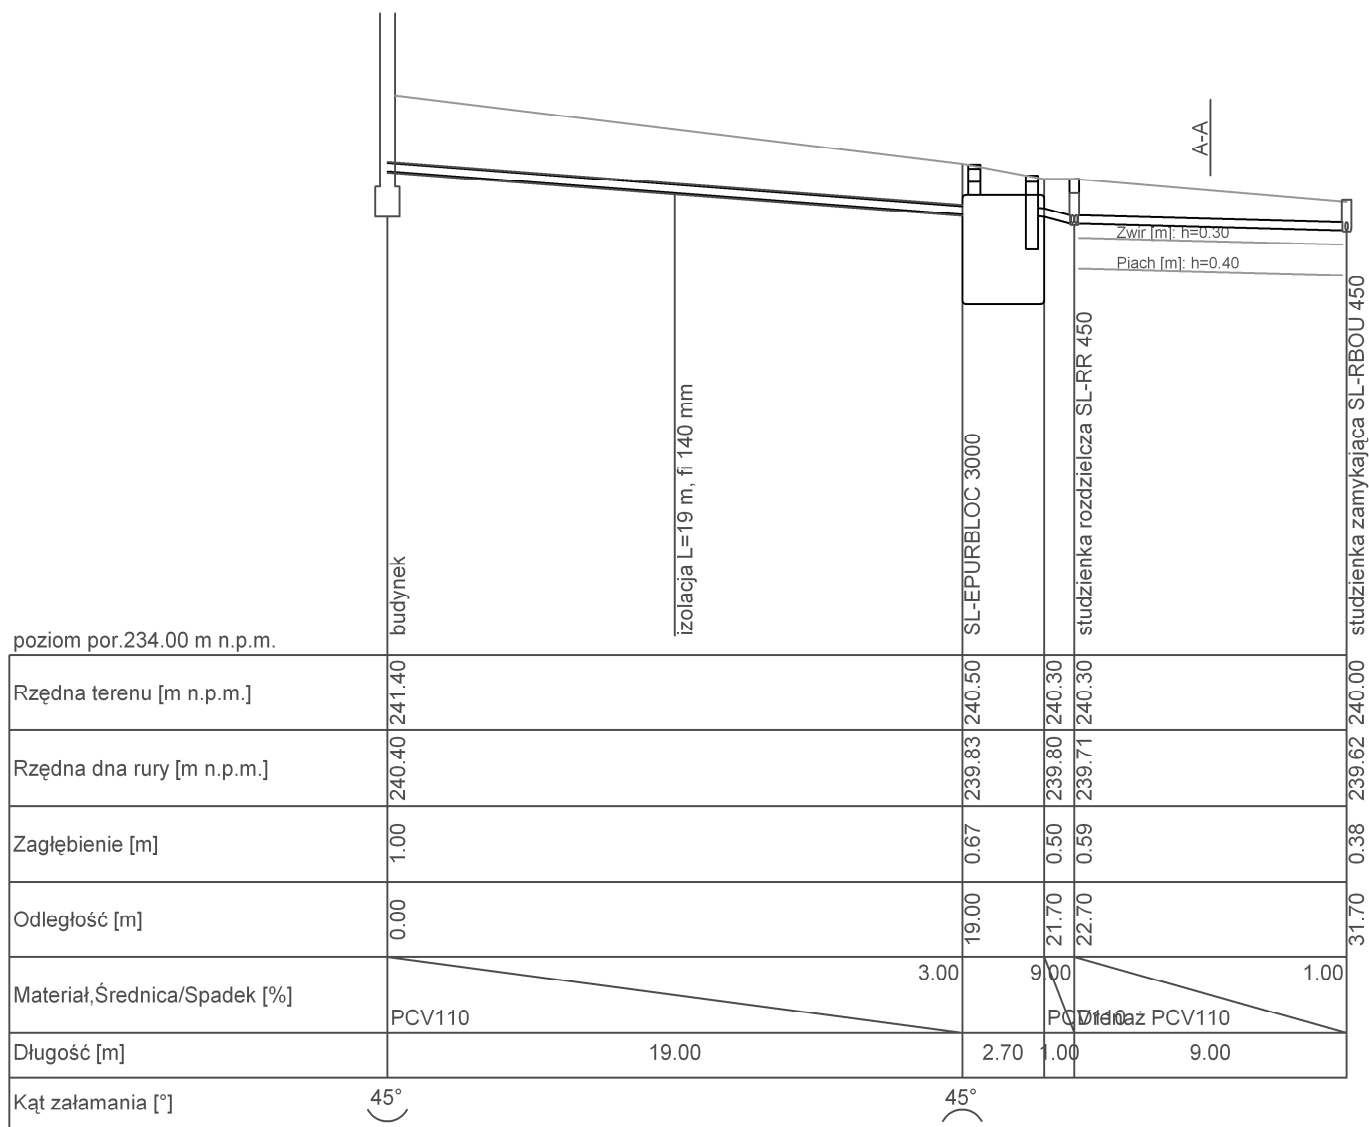

|                                                                                                                     |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Hydro-System oddział Zamość, 22-400 Zamość, Ul. Peowiaków 9<br>tel./fax: 84 639-20-67, zamosc@hydrosystem.lublin.pl |                         |             |
| Budynek mieszkalny                                                                                                  |                         |             |
| Niemienice, gm. Krasnystaw dz. nr 199/2                                                                             |                         |             |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków                                                                                    |                         |             |
| PROFIL PODŁUŻNY                                                                                                     |                         |             |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Gnap                                                                                       |                         |             |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Bartosz Bujalski                                                                                |                         |             |
| Data: 2012-05-15                                                                                                    | SKALA [y/x]: 1: 100/250 | RYS. NR 3/3 |