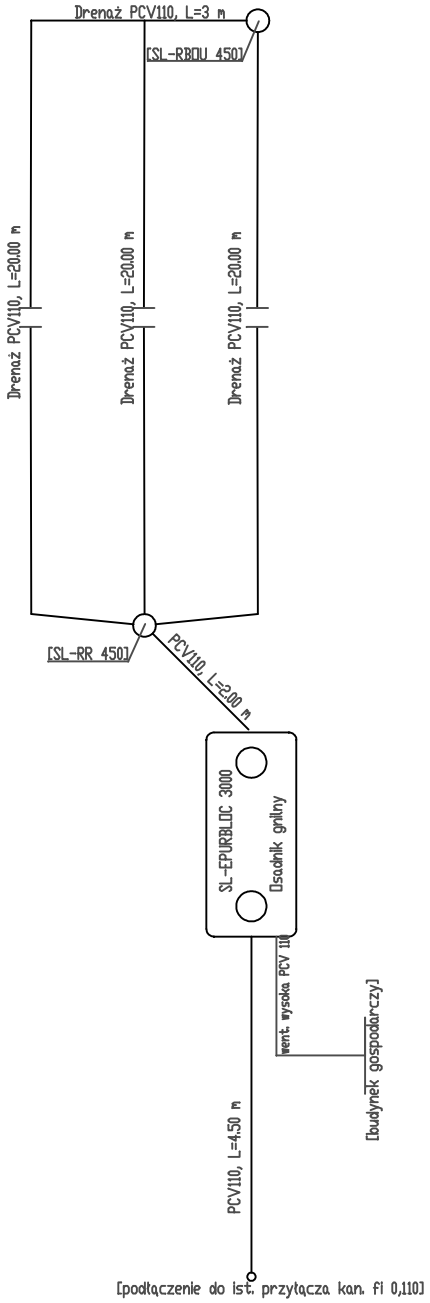


| | | |
|---|---|---|
| Hydro-System oddział Zamość, 22-400 Zamość, Ul. Peowiaków 9<br>tel./fax: 84 639-20-67, zamosc@hydrosystem.lublin.pl | | |
| Budynek mieszkalny | | |
| Wincentów, gm. Krasnystaw dz. nr 1329, 1330 | | |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | | |
| SCHEMAT | | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Gnap | | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Bartosz Bujalski | | |
| Data: 2012-05-17 | SKALA [y/x]: 1: 100/100 | RYS. NR 1/3 |